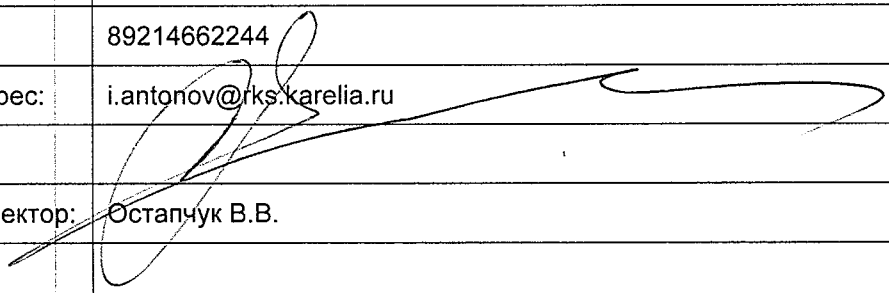


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	СБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	СБ0048

1. Наименование МТР: ОЛ Датчик избыточного давления с RS-485 врезной

№ п./п.	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Измеряемое давление		Избыточное
1.2	Минимальный диапазон измерения	кПа	0-10
1.3	Максимальный диапазон измерения	МПа	0-160 МПа
1.4	Погрешность, от диапазона измерения	%	± 0,5;
1.5	Выходной сигнал		RS-485
1.6	Напряжение питания номинальное	В	12
1.7	Диапазон напряжения питания	В	8-30
1.8	Температура измеряемой среды	°С	0 +20
1.9	Температура окружающей среды,	°С	-20 +80
1.10	Электрический соединитель	IP	68
1.11	Класс пылевлагозащиты	IP	68
1.12	Присоединение к процессу		G½
1.13	Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931		G2
1.14	Материалы корпуса	Сталь	12X18H10T
1.15	Материалы, контактирующие с измеряемой средой	Сталь	12X18H10T
1.16	Контроль температуры чувствительного элемента		наличие
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Инструкция по эксплуатации	Экз.	1

ФИО Ответственного:	Антонов И.В.
Должность:	Заместитель начальника службы АСУ ТП, КИПиА и метрологии
Телефон / Факс:	89214662244
Электронный адрес:	i.antonov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Технический директор:	Остапчук В.В.
Подпись:	